


CLIS DE FESSENHEIM

3. Dossier de démantèlement : rapport de sûreté

LE DOSSIER DE DÉMANTÈLEMENT

Le dossier de démantèlement comporte un certain nombre de pièces :

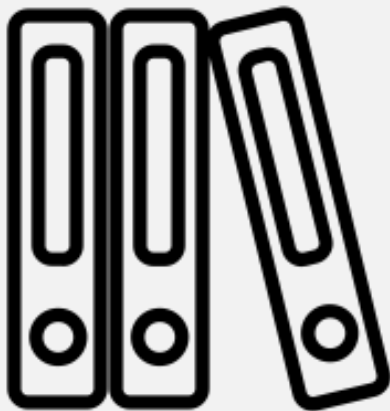

Le **contenu** d'un dossier de démantèlement est défini par l'article R.593-67 du code de l'environnement

- Mise à jour du **plan de démantèlement**
- Révision du **rapport de sûreté** portant sur les opérations de démantèlement*
- Étude de maîtrise des **risques**
- Étude **d'impact**
- Présentation des **capacités techniques et financières**
- **Plans** de l'installation

* *Une mise à jour des règles générales d'exploitation a lieu dans les 3 mois qui suivent la parution du décret*

LE RAPPORT DE SÛRETÉ


Contenu attendu du rapport de sûreté



Le **contenu** du rapport de sûreté est défini par l'article R.593-18 du code de l'environnement

- **Accidents** pouvant intervenir (internes ou externes, y compris actes de malveillance)
- **Nature et étendue des effets** d'un accident
- **Dispositions** pour **prévenir** ces accidents ou en **limiter la probabilité**
- Exposition des **risques radiologiques** présentés par l'installation et les dispositions en matière de **radioprotection collective**
- Justification de l'atteinte d'un **niveau de risque aussi bas que raisonnablement possible**
- Etude de dimensionnement du **plan d'urgence interne**
- Description de la **gestion des sources** radioactives

AVANCEMENT DE L'INSTRUCTION RÉGLEMENTAIRE

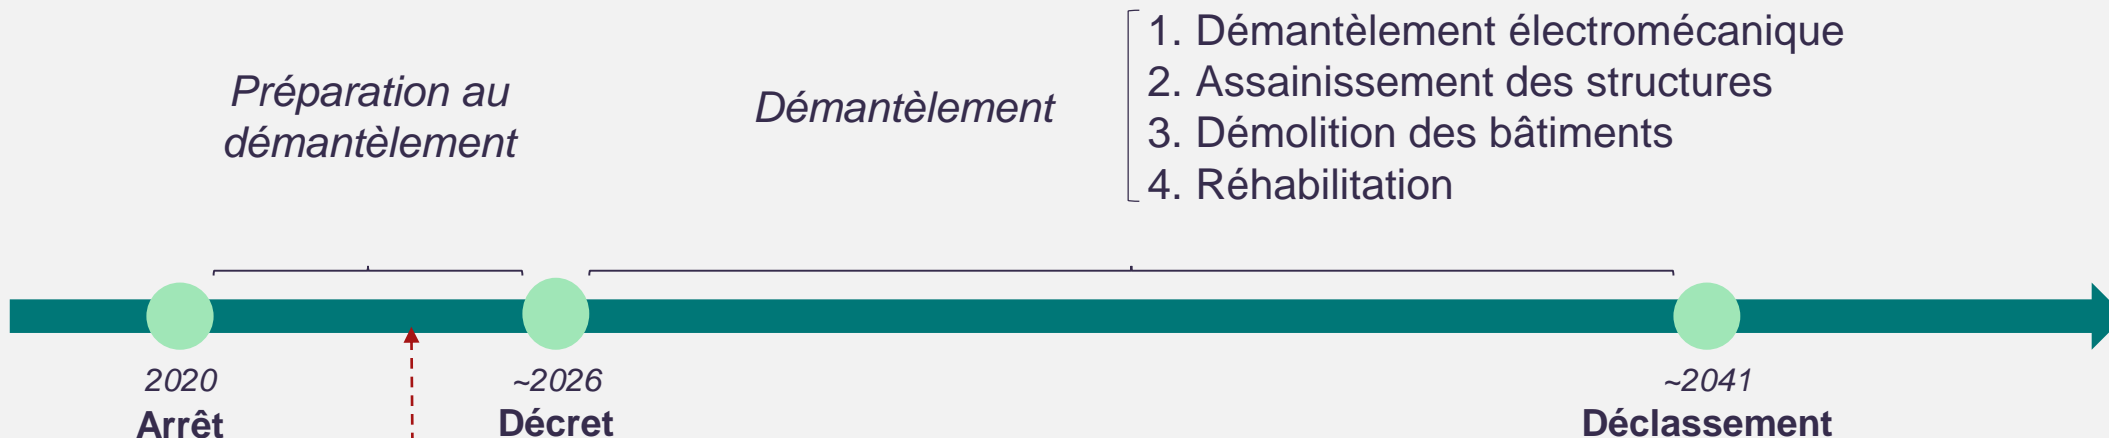

1. Démantèlement électromécanique
2. Assainissement des structures
3. Démolition des bâtiments
4. Réhabilitation

- Transmission du dossier de démantèlement fin 2020, dont la version préliminaire du rapport de sûreté
- Expertise technique du dossier réalisée (IRSN, GPDEM)
- Lancement des consultations (Autorité environnementale, enquête publique) à venir d'ici fin 2023

AVANCEMENT DE L'INSTRUCTION – RAPPORT DE SÛRETÉ



30 novembre 2020 : transmission du dossier de démantèlement

4 août 2021 : Demandes de compléments par la MSNR à EDF, après analyse ASN, notamment vis-à-vis du périmètre de la démonstration de sûreté (analyse des risques de l'opération de gestion des résines de décontamination, de la gestion des GV de démantèlement)

23 décembre 2021 : réponses EDF, mise à jour du dossier (indice B), notamment la version préliminaire du RDS


8 avril 2022 : Saisine par l'ASN de l'IRSN et du groupe permanent pour le démantèlement (GPDEM)

31 mai 2023 : avis IRSN sur le dossier de démantèlement

22 juin 2023 : avis GPDEM sur le dossier de démantèlement *

* <https://www.asn.fr/tout-sur-l-asn/groupes-permanents-d-experts#groupe-permanent-d-experts-gpdem>

AVANCEMENT DE L'INSTRUCTION – RAPPORT DE SÛRETÉ



25 juillet 2023 : transmission par EDF d'une nouvelle mise à jour du dossier (indice C) intégrant les engagements pris lors de l'expertise, concernant entre autres la démonstration de sûreté (conséquences pour la population des situations accidentelles étudiées, dispositifs de surveillance qui seront mis en œuvre pour le confinement des chantiers de démantèlement)

28 juillet 2023 : Accord ASN vers la MSNR pour le lancement des consultations

Cible : Publication du décret début 2026

